

PLANZEICHENERKLÄRUNG

- Grenze des Gemeindegebietes
- Hauptversorgungsleitungen** §5 Abs.2 Nr.4 BauGB
- Gas-, Hoch- und Mitteldruckleitung
- Biogas
- unterirdisch, Mittelspannungslleitung 20 kV
- Glasfaserkabel
- Faserkabel
- Geplante Leitungen


VERFAHRENSSTAND NACH BAUGESETZBUCH

- § 3(1)
- § 4(1)
- § 3(2)
- § 4(2)
- § 4a(3)
- § 6(1)
- § 6(5)

STAND: 06.03.2017



ÜBERSICHTSPLAN M 1 : 25000

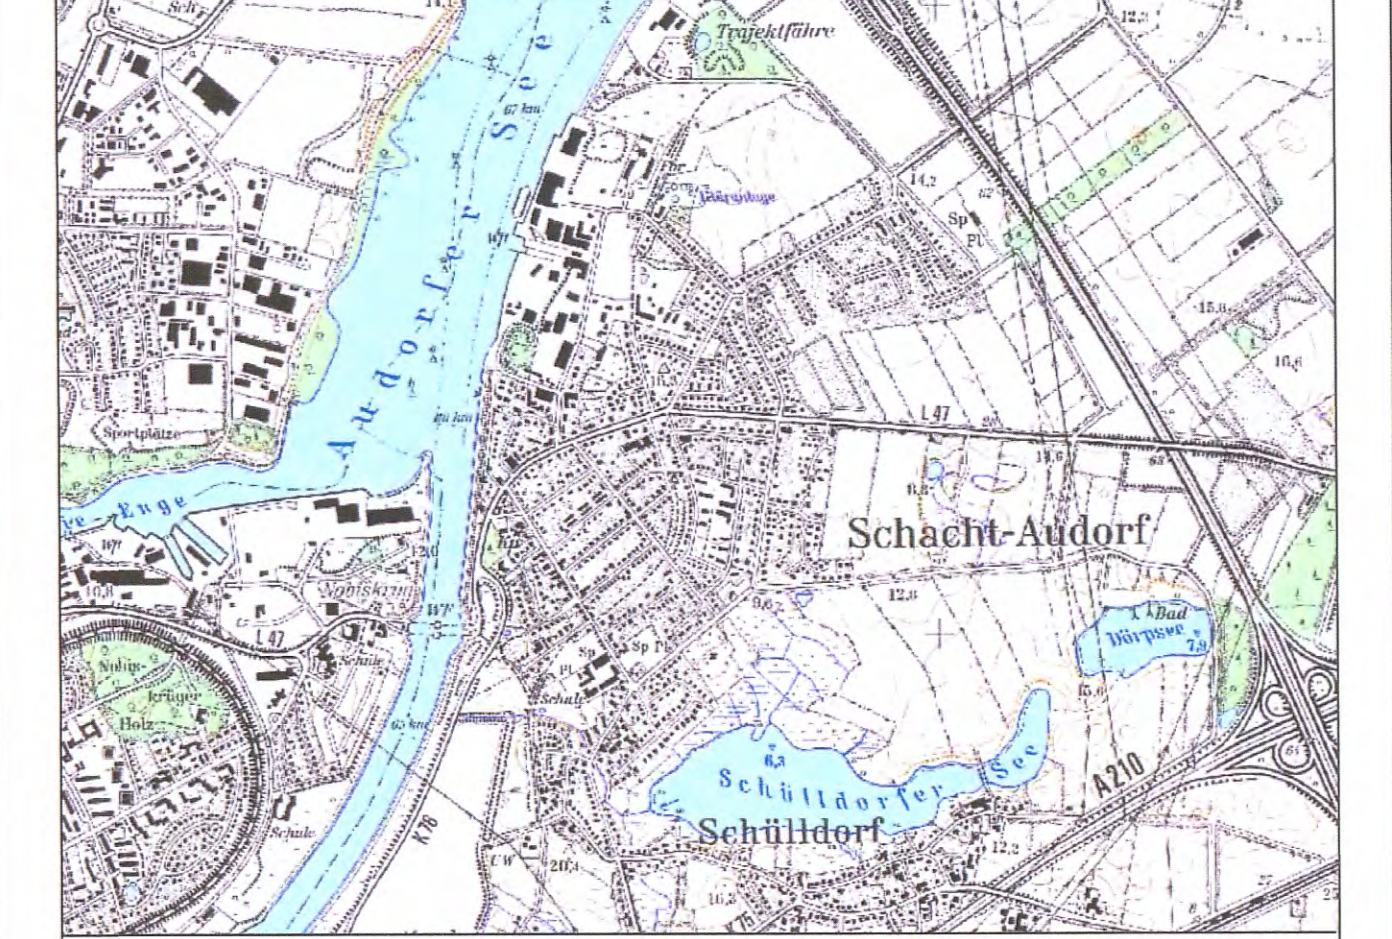

GEMEINDE SCHACHT-AUDORF



Flächennutzungsplan 2030 - Blatt 3 von 3 -

KREIS RENDSBURG-ECKERNFÖRDE
Themenkarte: Hauptversorgungsleitungen (unterirdisch)

M 1 : 5000

